MANUAL DE OPERACIÓN DE DISPLAYS PROFINET DN-109NN, DN-119NN, DN-129NN Y DN-189NN

1787K04J TETRALEC E.I. S.L.

Indice

In	dice		1-1
1	INT	1-2	
2	CAR	ACTERÍSTICAS GENERALES	2-1
	2.1	Características generales de los visualizadores	2-1
	2.1.	Características generales de los visualizadores DN-109	2-1
	2.1.2	Características generales de los visualizadores DN-119	2-1
	2.1.3	Características generales de los visualizadores DN-189	2-1
	2.1.4	Características generales de los visualizadores DN-129	2-2
	2.2	Pesos y consumos estimados	2-3
	2.2.	Peso y consumo de los visualizadores DN-109	2-3
	2.2.2	Peso y consumo de los visualizadores DN-119	2-3
	2.2.3	Peso y consumo de los visualizadores DN-189	2-4
	2.2.4	Peso y consumo de los visualizadores DN-129	2-4
	2.3	Dimensiones y fijación de los visualizadores	2-5
	2.3.	Dimensiones y fijación de los visualizadores DN-109 y DN-119	2-5
	2.3.2	Dimensiones y fijación de los visualizadores DN-129 y DN-189	2-6
3	INS	FALACIÓN	3-1
	3.1	Localización de conectores y pulsadores del equipo	3-1
	3.2	Conexión de la alimentación	3-2
	3.3	Cableado de la sonda de temperatura y humedad (Opción)	3-2
	3.4	Conexionado IP65	3-3
	3.4.	Conexion Profinet IP65	3-3
4	FUN	CIONAMIENTO	4-1
	4.1	Puesta en marcha inicial	4-1
	4.2	Programación de los parámetros	4-1
	4.2.	Acceso a la configuración parámetros	4-2
	4.2.2	2 Función de cada parámetro	4-3
5	PRC	TOCOLO Y OPERATIVA DE TRABAJO	5-1
	5.1	Protocolo PROFINET	5-2
	5.1.	Previo a la configuración	5-2
	5.1.2	Descarga del archivo GSD	5-3
	5.1.3	Generación de un archivo GSD personalizado	5-3
	5.1.4	Instalación del visualizador en TIA Portal V13	5-6
	5.2	Operativa de trabajo	5-9
	5.2.	Tipo de dato númerico	5-9
	5.2.2	2 Tipo de dato ASCII	5-11
	5.2.3	Control automático de color (opción color)	5-12
	524	1 LEDs de estatus	5-13

1 INTRODUCCIÓN

Los visualizadores numéricos de la serie **DN-109NN**, **DN-119NN**, **DN-129NN** y **DN-189NN** son visualizadores industriales que se controlan mediante el protocolo PROFINET. Todos los equipos tienen la opción de añadir un símbolo, en formato texto, de un máximo de tres caracteres.

Se fabrican en una o dos caras de visualización, lo que permite múltiples soluciones y posibilidades de instalación. La altura de los dígitos; **DN-109NN de 57 mm, DN-119NN de 100 mm, DN-129NN de 250 mm y DN-189NN de 180 mm**, permiten distancias de lectura de 30 m hasta 120 m.

El campo de aplicación de estos visualizadores es muy amplio en aplicaciones donde se requiere visualizar valores numéricos resultantes de procesos industriales enviados desde un PLC/PC por comunicación PROFINET.

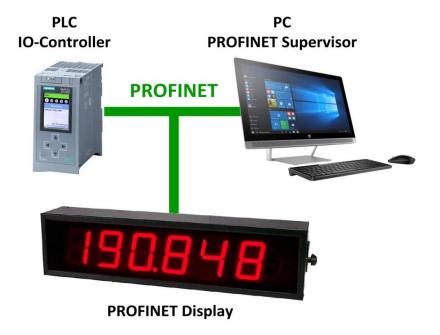


Fig. 1 Comunicación Profinet

2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1 Características generales de los visualizadores

2.1.1 Características generales de los visualizadores DN-109

Tensión de alimentación	100 a 240 VAC 50/60Hz. Opción 24VDC.
Consumo	Ver apartado 2.2
Display	7 segmentos de 57 mm de altura + punto decimal.
	Led color rojo. Distancia de lectura 30 metros
Texto (LED)	Formado por LEDs de 5 mm de diámetro.
	50 mm de altura de carácter.
Texto (Vinilo)	Vinilo blanco. 50 mm de altura de carácter.
Memoria de parámetros	Eeprom.
Condiciones ambientales	Temperatura de trabajo: -20 a 60ºC.
	Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C
	Humedad: 20-90% HR sin condensación.
	Iluminación ambiental máxima: 1000 lux.
	Protección: IP41.

2.1.2 Características generales de los visualizadores DN-119

Tensión de alimentación Consumo	100 a 240 VAC 50/60Hz. Opción 24VDC. Ver apartado 2.2
	7 segmentos de 100 mm de altura + punto decimal.
	Led color rojo. Distancia de lectura 50 metros
	Formado por LEDs de 5 mm de diámetro.
Toyte (Vinile)	
Memoria de parámetros	Vinilo blanco. 65 mm de altura de carácter. Eeprom.
Condiciones ambientales	
	Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C
	Humedad: 20-90% HR sin condensación.
	Iluminación ambiental máxima: 1000 lux.
	Protección: IP41.

2.1.3 Características generales de los visualizadores DN-189

Tensión de alimentación	.100 a 240 VAC 50/60Hz. Opción 24VDC.
Consumo	
Display	.7 segmentos de 180 mm de altura + punto decimal.
	.Led color rojo. Distancia de lectura 90 metros
Texto (Vinilo)	.Vinilo blanco.
Memoria de parámetros	
Condiciones ambientales	.Temperatura de trabajo: -20 a 60°C.
	.Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C
	.lluminación ambiental máxima: 1000 lux.
	.Protección: IP41.

2.1.4 Características generales de los visualizadores DN-129

Tensión de alimentación	100 a 240 VAC 50/60Hz. Opción 24VDC.
Consumo	·
Display	7 segmentos de 250 mm de altura + punto decimal.
	Led color rojo. Distáncia de lectura 120 metros
Texto (Vinilo)	Vinilo blanco.
Memoria de parámetros	Eeprom.
Condiciones ambientales	
	Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C
	Humedad: 20-90% HR sin condensación.
	Iluminación ambiental máxima: 1000 lux.
	Protección: IP41.

2.2 Pesos y consumos estimados.

2.2.1 Peso y consumo de los visualizadores DN-109

Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)	Ref.	Peso (kg)	Consumo (w)	Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)
DN-109/3S	3,2	9,9	DN-109/3S+TL	3,2	11,9	DN-109/3S+TV	3,2	9,9
DN-109/3D	3,2	14	DN-109/3D+TL	3,2	15,7	DN-109/3D+TV	3,2	14
DN-109/4S	3,2	11,5	DN-109/4S+TL	3,7	13,6	DN-109/4S+TV	3,7	11,5
DN-109/4D	3,7	18,4	DN-109/4D+TL	3,7	19,1	DN-109/4D+TV	3,7	18,4
DN-109/5S	3,2	13,2	DN-109/5S+TL	3,7	15,2	DN-109/5S+TV	3,7	13,2
DN-109/5D	3,7	22	DN-109/5D+TL	4,7	25,7	DN-109/5D+TV	4,2	22
DN-109/6S	3,7	14,7	DN-109/6S+TL	4,2	16,8	DN-109/6S+TV	4,2	14,7
DN-109/6D	4,2	24,9	DN-109/6D+TL	4,7	29	DN-109/6D+TV	4,2	24,9
DN-109/7S	4,2	16,4	DN-109/7S+TL	4,2	18,4	DN-109/7S+TV	4,2	16,4
DN-109/7D	4,7	28,1	DN-109/7D+TL	5,2	32,1	DN-109/7D+TV	5,2	28,1
DN-109/8S	4,2	18	DN-109/8S+TL	4,7	20	DN-109/8S+TV	4,7	18
DN-109/8D	5,2	31,3	DN-109/8D+TL	5,7	35,3	DN-109/8D+TV	5,7	31,3
DN-109/9S	4,7	19,7	DN-109/9S+TL	4,7	21,6	DN-109/9S+TV	4,7	19,7
DN-109/9D	5,2	34,5	DN-109/9D+TL	5,7	38,6	DN-109/9D+TV	5,7	34,5
DN-109/10S	4,7	21,2	DN-109/10S+TL	5,2	23,2	DN-109/10S+TV	5,2	21,2
DN-109/10D	5,7	37,7	DN-109/10D+TL	6,2	41,7	DN-109/10D+TV	6,2	37,7

2.2.2 Peso y consumo de los visualizadores DN-119

Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)	Ref.	Peso (kg)	Consumo (w)	Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)
DN-119/3S	4,2	14,8	DN-119/3S+TL	4,7	17,4	DN-119/3S+TV	4,7	14,8
DN-119/3D	4,2	22	DN-119/3D+TL	5,2	24	DN-119/3D+TV	5,2	22
DN-119/4S	4,7	18	DN-119/4S+TL	5,7	20,6	DN-119/4S+TV	5,7	18
DN-119/4D	5,2	30,6	DN-119/4D+TL	5,7	35,9	DN-119/4D+TV	5,7	30,6
DN-119/5S	5,2	21	DN-119/5S+TL	5,7	23,7	DN-119/5S+TV	5,7	21
DN-119/5D	5,7	36,9	DN-119/5D+TL	6,2	42,1	DN-119/5D+TV	6,2	36,9
DN-119/6S	5,7	24,2	DN-119/6S+TL	6,2	26,8	DN-119/6S+TV	6,2	24,2
DN-119/6D	6,2	43,2	DN-119/6D+TL	6,7	48,5	DN-119/6D+TV	6,7	43,2
DN-119/7S	6,2	27,3	DN-119/7S+TL	7,2	29,9	DN-119/7S+TV	7,2	27,3
DN-119/7D	3,7	29,5	DN-119/7D+TL	7,7	54,8	DN-119/7D+TV	7,7	29,5
DN-119/8S	6,7	30,4	DN-119/8S+TL	7,7	33	DN-119/8S+TV	7,7	30,4
DN-119/8D	7,2	55,6	DN-119/8D+TL	8,2	60,8	DN-119/8D+TV	8,2	55,6
DN-119/9S	7,2	33,4	DN-119/9S+TL	8,2	36	DN-119/9S+TV	8,2	33,4
DN-119/9D	7,7	61,6	DN-119/9D+TL	8,7	66,9	DN-119/9D+TV	8,7	61,6
DN-119/10S	7,7	36,5	DN-119/10S+TL	8,7	39,2	DN-119/10S+TV	8,7	36,5
DN-119/10D	8,2	68	DN-119/10D+TL	9,2	73	DN-119/10D+TV	9,2	68

2.2.3 Peso y consumo de los visualizadores DN-189

Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)	Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)
DN-189/2S	4,2	17,3	DN-189/2S+TV	5,7	17,3
DN-189/2D	4,7	29,8	DN-189/2D+TV	6,7	29,8
DN-189/3S	5,2	23,4	DN-189/3S+TV	6,7	23,4
DN-189/3D	6,2	42,2	DN-189/3D+TV	8,2	42,2
DN-189/4S	6,2	29,7	DN-189/4S+TV	7,7	29,7
DN-189/4D	7,7	54,8	DN-189/4D+TV	9,2	54,8
DN-189/5S	7,2	35,8	DN-189/5S+TV	9,2	35,8
DN-189/5D	8,7	67,2	DN-189/5D+TV	10,7	67,2
DN-189/6S	8,7	41,8	DN-189/6S+TV	10,2	41,8
DN-189/6D	10,2	79,5	DN-189/6D+TV	11,7	79,5
DN-189/7S	9,7	48	DN-189/7S+TV	11,2	48
DN-189/7D	11,2	92,1	DN-189/7D+TV	13,2	92,1
DN-189/8S	10,7	54,3	DN-189/8S+TV	12,2	54,3
DN-189/8D	12,7	104,6	DN-189/8D+TV	14,2	104,6
DN-189/9S	11,2	60,6	DN-189/9S+TV	13,2	60,6
DN-189/9D	13,7	117,2	DN-189/9D+TV	15,7	117,2
DN-189/10S	12,2	66,9	DN-189/10S+TV	14,2	66,9
DN-189/10D	15,2	129,8	DN-189/10D+TV	16,7	129,8


2.2.4 Peso y consumo de los visualizadores DN-129

Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)	Ref.	Peso (kg)	Consumo (W)
DN-129/2S	6,7	17	DN-129/2S+TV	9,7	17
DN-129/2D	8,2	30	DN-129/2D+TV	11,7	30
DN-129/3S	8,7	24	DN-129/3S+TV	11,7	24
DN-129/3D	10,7	44	DN-129/3D+TV	13,7	44
DN-129/4S	10,7	30	DN-129/4S+TV	13,2	30
DN-129/4D	13,2	56	DN-129/4D+TV	16,2	56
DN-129/5S	12,2	36	DN-129/5S+TV	15,2	36
DN-129/5D	15,7	68	DN-129/5D+TV	18,7	68
DN-129/6S	14,2	44	DN-129/6S+TV	17,2	44
DN-129/6D	18,2	81	DN-129/6D+TV	21,2	81
DN-129/7S	16,2	49	DN-129/7S+TV	18,7	49
DN-129/7D	20,2	94	DN-129/7D+TV	23,7	94
DN-129/8S	17,7	55	DN-129/8S+TV	20,7	55
DN-129/8D	23,2	106	DN-129/8D+TV	26,2	106
DN-129/9S	19,7	62	DN-129/9S+TV	22,7	62
DN-129/9D	25,7	119	DN-129/9D+TV	28,7	119
DN-129/10S	21,7	68	DN-129/10S+TV	24,2	68
DN-129/10D	28,2	132	DN-129/10D+TV	31,2	132

2.3 Dimensiones y fijación de los visualizadores

2.3.1 Dimensiones y fijación de los visualizadores DN-109 y DN-119


Referencia	Α	В	Referencia	Α	В
DN-109/3S	288	122	DN-109/3S+T	288	122
DN-109/4S	288	122	DN-109/4S+T	336	122
DN-109/5S	288	122	DN-109/5S+T	382	122
DN-109/6S	336	122	DN-109/6S+T	430	122
DN-109/7S	382	122	DN-109/7S+T	478	122
DN-109/8S	430	122	DN-109/8S+T	526	122
DN-109/9S	478	122	DN-109/9S+T	574	122
DN-109/10S	526	122	DN-109/10S+T	622	122
DN-119/3S	324	177	DN-119/3S+T	504	177
DN-119/4S	414	177	DN-119/4S+T	594	177
DN-119/5S	504	177	DN-119/5S+T	684	177
DN-119/6S	594	177	DN-119/6S+T	774	177
DN-119/7S	684	177	DN-119/7S+T	864	177
DN-119/8S	774	177	DN-119/8S+T	954	177
DN-119/9S	864	177	DN-119/9S+T	1044	177
DN-119/10S	954	177	DN-119/10S+T	1134	177

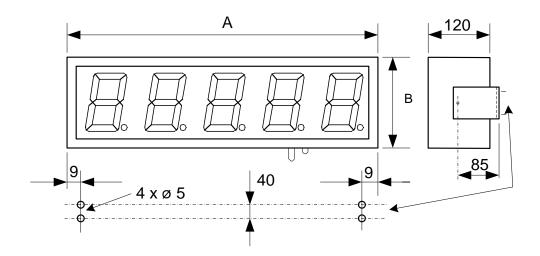

Todas las medidas están en milímetros

2.3.2 Dimensiones y fijación de los visualizadores DN-129 y DN-189

Referencia	Α	В	С	Referencia	Α	В	С
DN-189/2S	340	251	67	DN-189/2S+TV	660	251	67
DN-189/3S	500	251	67	DN-189/3S+TV	820	251	67
DN-189/4S	660	251	67	DN-189/4S+TV	980	251	67
DN-189/5S	820	251	67	DN-189/5S+TV	1140	251	67
DN-189/6S	980	251	67	DN-189/6S+TV	1300	251	67
DN-189/7S	1140	251	67	DN-189/7S+TV	1460	251	67
DN-189/8S	1300	251	67	DN-189/8S+TV	1620	251	67
DN-189/9S	1460	251	67	DN-189/9S+TV	1780	251	67
DN-189/10S	1620	251	67	DN-189/10S+TV	1940	251	67
DN-129/2S	515	366	186	DN-129/2S+TV	985	366	186
DN-129/3S	750	366	186	DN-129/3S+TV	1220	366	186
DN-129/4S	985	366	186	DN-129/4S+TV	1455	366	186
DN-129/5S	1220	366	186	DN-129/5S+TV	1690	366	186
DN-129/6S	1455	366	186	DN-129/6S+TV	1925	366	186
DN-129/7S	1690	366	186	DN-129/7S+TV	2160	366	186
DN-129/8S	1925	366	186	DN-129/8S+TV	2395	366	186
DN-129/9S	2160	366	186	DN-129/9S+TV	2630	366	186
DN-129/10S	2395	366	186	DN-129/10S+TV	2865	366	186

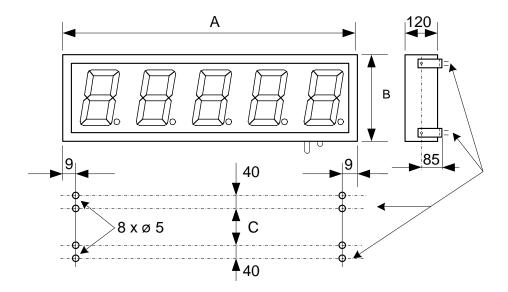

Todas las medidas están en milímetros

3 INSTALACIÓN

La instalación del **DN-109, DN-119, DN-129 y DN-189**, no es especialmente delicada, pero si deben tenerse en cuenta algunas consideraciones importantes.

No deben anclarse en lugares sujetos a vibración, ni en lugares que en general sobrepasen los límites especificados en las características del visualizador, tanto en temperatura como en humedad.

El grado de protección de los visualizadores visualizadores **DN-109**, **DN-119**, **DN-129** y **DN-189** es IP41, ello significa que está protegido contra la penetración de objetos sólidos extraños de un diámetro superior a 1 mm, y contra la caída vertical de gotas de agua. El grado de protección de los visualizadores **DN-129f** es IP54, ello significa que está protegido contra el agua de lluvia. El grado de protección de los visualizadores **DN-109e**, **DN-119e** y **DN-189e** es IP65, ello significa que está protegido completamente contra el polvo, y contra chorros de agua.

Los visualizadores **DN-109**, **DN-119**, **DN-129** y **DN-189**, no deben instalarse en lugares donde el nivel de iluminación sea superior a 1000 lux. Tampoco se debe permitir la incidencia directa de los rayos solares sobre el display pues perderíamos visibilidad.

En la instalación eléctrica debe evitarse la proximidad con líneas en las que circulen intensidades muy altas, las líneas de alta tensión así como los generadores de Alta Frecuencia y los convertidores U/F para motores.

3.1 Localización de conectores y pulsadores del equipo

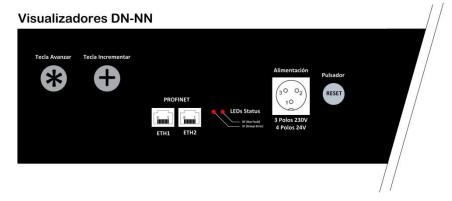


Fig. 2 Conectores y pulsadores de los visualizadores Profinet


3.2 Conexión de la alimentación

La alimentación debe ser de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz o 24VDC con la opción 24V.

La sección de los conductores de alimentación será acorde al consumo, el conductor de tierra tendrá una sección mínima de 1.5 mm².

El conector de alimentación de 220V tiene 4 contactos y está situado en la parte inferior del equipo. Conecte los cables de alimentación siguiendo el esquema siguiente.

El conector de alimentación de 24V tiene 5 contactos y está situado en la parte inferior del equipo. Conecte los cables de alimentación siguiendo el esquema siguiente.

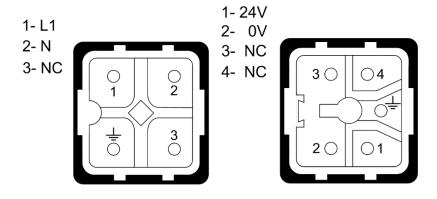

3.3 Conexionado IP65

3.3.1 Conexion Profinet IP65

La instalación de los conectores para IP65 en los visualizadores Profinet es muy sencilla, no es necesario disponer de herramientas especiales, pero se deben seguir las instrucciones cuidadosamente.


En la bolsa de accesorios, junto a los de fijación del equipo encontraremos lo siguiente:




Para realizar la instalación primero tendremos que fijar el prensaestopas en la carcasa gris, enroscando con fuerza con la ayuda de herramientas como una llave inglesa.

A continuación, pasamos el cable de red (no suministrado) por el prensaestopas e iniciamos el montaje del conector RJ45 in situ. Junto al conector RJ45 está el manual explicando detalladamente el montaje de este conector y los aspectos a tener en cuenta.

Una vez montado, conectaremos el cable de red al visualizador (para mantener IP65 se admite un solo cable en uno de los dos conectores disponibles) y procederemos a fijar la carcasa al visualizador, para ello pondremos la parte mas alta de la carcasa en el anclaje de la parte izquierda del visualizador, es decir, en el circulo azul y la mas baja en el anclaje derecho, círculo rojo (véase la imagen de abajo).

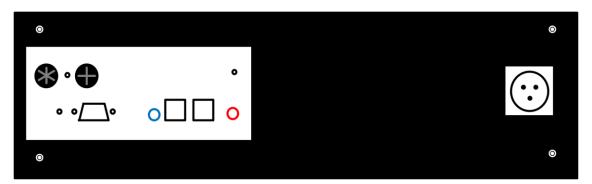

Una vez colocado, y con la ayuda de un destornillador plano, giramos los tornillos de bloqueo hasta que quede suficientemente apretado.

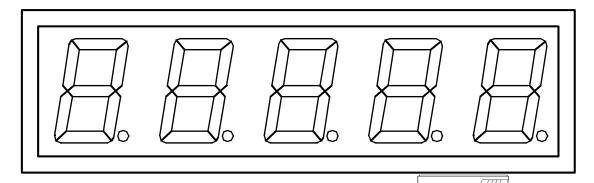

Para acabar solo tendríamos que cerrar el prensaestopas lo más fuerte a medida de lo posible para evitar que tanto el agua como el polvo pueda entrar.



Una mala instalación anula la protección IP65 y la garantía.

4 FUNCIONAMIENTO

4.1 Puesta en marcha inicial

Antes de conectar el visualizador a la red electrica, deberemos asegurarnos de que todas las conexiones se han realizado correctamente y de que el visualizador está firmemente colocado.

Cada vez que alimentamos el equipo, se produce un Reset inicial con una prueba de todos los segmentos que forman el visualizador. La prueba consiste en la iluminación secuencial de todos los dígitos con el valor "8", todos los dígitos con valor "0", todos los puntos decimales y por ultimo la versión del Firmware. A partir de este punto se pueden producir tres situaciones:

- a) El visualizador recibe datos por la línea serie y los muestra.
- b) El visualizador no recibe datos y el tiempo sin datos es igual a cero (ver apartado 4.2.2.3). Continúa mostrando la versión de Firmware.
 - c) El visualizador no recibe datos y el tiempo sin datos es distinto de cero.

Pasado el tiempo sin datos muestra un guión en cada dígito.

4.2 Programación de los parámetros

Antes de proceder a utilizar el visualizador se deben programar los parámetros de configuración, para parametrizar el equipo conforme a los valores númericos que deseamos representar.

La configuración de los parámetros, se realiza a través de un menú que se selecciona mediante dos pulsadores situados en la parte inferior del visualizador. El campo que se puede modificar se visualiza en parpadeo.

Los parámetros que se pueden configurar son:

- 1-Tipo de dato numérico (Float, UFloat, WORD, UWORD, ASCII)
- 2-Protocolo de comunicación (si el equipo es multiprotocolo)
- 3-Tiempo sin recibir datos
- B, C,D, E, nr, r1, r2 y r3- Solo para visualizadores con opción color
- F- Para salir de modificar parámetros.

Visualizadores de 3 o más dígitos:

Para la programación de los parámetros, se utilizan los tres dígitos de la derecha del visualizador. El tercer dígito de la derecha, que se identifica por tener el punto decimal activado, indica el número del parámetro y los dos dígitos de la derecha el valor del parámetro. El dígito que está en parpadeo es el que se puede modificar.

Visualizadores de 2 dígitos:

Para la programación de los parámetros, se realizan dos pasos:

- 1- Al acceder a parámetros mediante la tecla avanzar "*", se visualizan dos dígitos con el formato: "nº de parámetro. subparámetro".
- 2- Al volver a pulsar la tecla avanzar se visualiza el valor del parámetro, pudiéndose modificar el dígito que está en parpadeo.

4.2.1 Acceso a la configuración parámetros

Para entrar en la secuencia de modificar parámetros, se debe pulsar y mantener pulsada la tecla avanzar "*" durante tres segundos. Superado este tiempo se visualiza el primer parámetro mostrando el nombre en parpadeo.

A partir de este momento hay dos opciones:

1-Modificar el valor del parámetro.

- Pulsando la tecla avanzar "*", se pueden seleccionar valores y el número del parámetro correlativamente.
- Pulsar de nuevo "★" para regresar a visualizar el número de parámetro.
- Para incrementar el valor del parámetro pulse la tecla "+". Que incrementa el valor del digito seleccionado hasta llegar al valor máximo, a la siguiente pulsación pasa al valor mínimo.



Si el parámetro introducido es incompatible con el equipo, no se aceptará dicho parámetro. Por ejemplo, nuestros equipos tienen un código de parámetro para cada protocolo ("2" ISO 1745, "3" ModBus ... "10"Profinet, etc). En un visualizador de la familia DN-NN que en esta versión solo puede trabajar en Profinet, no aceptará cualquier otro parámetro que no sea "10".

2-Seleccionar otro parámetro.

Para seleccionar otro parámetro, se debe poner en parpadeo el nombre del parámetro mediante la tecla "*" y a continuación seleccionar el nuevo parámetro mediante la tecla "+".El número de parámetro es: En visualizadores de 2 dígitos el dígito de la izquierda cuando lleva el punto decimal activado. En visualizadores de 3 o más dígitos, el tercer dígito empezando por la derecha.

Para salir de la secuencia de modificar parámetros, se debe seleccionar el parámetro **F** y a continuación pulsar la tecla avanzar ("*****")

4.2.2 Función de cada parámetro

4.2.2.1 Parámetro1: Tipo de dato númerico

Permite seleccionar si se trabajará con valores númericos en formato texto (ASCII) o bien con tipos de datos Float o Word (con o sin signo)

Parámetro	Tipo	Rango Numérico
01	Float	-2147483648 a 2147483647
02	UFloat	0 a 4294967295
03	Word	-32768 a 32767
04	UWord	0 a 65535
05 ASCII		1 carácter numerico/digito (máximo 10 caracteres)

Si el parámetro introducido es cero se guardará el valor mínimo de esta tabla. Si el valor introducido es mayor que el permitido se guardará el valor máximo de esta tabla.

4.2.2.2 Parámetro 2: Protocolo de comunicación

Se configura el protocolo de comunicación. La versión actual de la familia DN-NN solo permite trabajar con el protocolo profinet.

Parámetro	Protocolo
10	Profinet

Si el parámetro introducido es incompatible con el equipo, no se aceptará dicho parámetro. Por ejemplo, nuestros equipos tienen un código de parámetro para cada protocolo ("2" ISO 1745, "3" ModBus ... "10" Profinet, etc). En esta versión no se aceptará cualquier otro parámetro que no sea el especificado.

4.2.2.3 Parámetro 3: Tiempo sin recibir datos

Este parámetro permite programar un tiempo para avisar de que no se están recibiendo datos. El aviso se produce si se supera el tiempo programado. Cada vez que se recibe un dato el tiempo se pone a cero. El código "00" (Sin tiempo) no produce ningún aviso.

Para indicar que se ha superado el tiempo, se muestra un guión en cada dígito.

Codigo	Hempo
00	Sin tiempo
01	2 s
02	4 s
03	6 s
04	8 s
05	10 s
06	14 s
07	20 s
80	26 s
09	30 s
10	40 s

Código	Tiempo
11	1 min.
12	2 min.
13	5 min.
14	10 min.
15	20 min.
16	40 min.
17	1 hora.
18	2 horas
19	5 horas
20	10 horas
21	25 horas

4.2.2.4 Parámetros B, C, D, E (opción color)

La opción color permite modificar de forma automática el color de los dígitos según el valor actual. Los colores posibles son: Rojo, verde y amarillo.

Para poder gestionar el color se utilizan 2 bits internos (r1 y r2) que se activan dependiendo del valor del visualizador. Para configurar los niveles de activación de estos bits se precisan 2 parámetros por bit interno. Los parámetros B, C configuran el bit r1 y D, E el bit r2.

4.2.2.4.1 Configuración del bit interno r1

Con el parámetro B se configura la forma de activación y el retardo o histéresis. El parámetro C configura el nivel de disparo. El digito de mayor peso permite configurar un valor negativo.

	Pará	imet	ro E
Dígito izquierdo	Bit de control		(
0	ON si Valor > Parámetro C		
1	ON si Valor < Parámetro C		
2	Siempre OFF		
		1	

iro B	
Dígito derecho	Activación
0	Sin retardo ni histéresis
1	Retardo 1s
2	Retardo 2s
3	Retardo 4s
4	Retardo 6s
5	Retardo 10s
6	Histéresis = 2
7	Histéresis = 4
8	Histéresis = 8
9	Histéresis = 12

4.2.2.4.2 Configuración del bit interno r2

Con el parámetro D se configura la forma de activación y el retardo o histéresis.

Con el parámetro E se configura el nivel de disparo. El digito de mayor peso permite configurar un valor negativo.

	Pará
Dígito izquierdo	Bit de control
0	ON si Valor > Parámetro E
1	ON si Valor < Parámetro E
2	Siempre OFF

ámet	ro D	
	Dígito derecho	Activación
]	0	Sin retardo ni histéresis
]	1	Retardo 1s
]	2	Retardo 2s
]	3	Retardo 4s
]	4	Retardo 6s
	5	Retardo 10s
]	6	Histéresis = 2
]	7	Histéresis = 4
]	8	Histéresis = 8
]	9	Histéresis = 12

4.2.2.5 Parámetros nr, r1, r2, r3 (opción color)

Para definir el color se utiliza la combinación de los 2 bits internos (r1 y r2) Los siguientes parámetros se utilizan para definir los colores.

חר	Color si no hay ningún bit interno activado. Para cambiar el color pulse la tecla *. Al pulsar + se pasa al siguiente parámetro.
_ r 1	Color si está activado r1 . Para cambiar el color pulse la tecla *. Al pulsar + se pasa al siguiente parámetro.
r2	Color si está activado r2 . Para cambiar el color pulse la tecla *. Al pulsar + se pasa al siguiente parámetro.
[r]	Color si están activados los dos r1 y r2 . Para cambiar el color pulse la tecla *. Al pulsar + se pasa al siguiente parámetro.

4.2.2.5.1 Utilización de un único color

Para utilizar un único color independientemente del valor que se visualiza, configure los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
В	20
С	0
D	20
E	0
nr	color
r1	color
r2	color
r3	color

Los parámetros C y E pueden tener cualquier valor.

A los parámetros nr, r1, r2 y r3 se debe asignar el mismo color.

Independientemente del color configurado, en la programación de parámetros se utiliza el color rojo.

4.2.2.6 Parámetro F

Fin de modificar parámetros. Para salir de modificar parámetros, pulsar la tecla ("*"). Antes de salir se guardan los parámetros.

Si desea continuar modificando parámetros, pulsar la tecla "+" hasta llegar al parámetro que desee modificar.

5 PROTOCOLO Y OPERATIVA DE TRABAJO

En este apartado se tratará el protocolo PROFINET, así como la comunicación con los visualizadores a través de este procolo.

La notación de los valores numéricos que se utiliza en este manual es la siguiente:

- Cuando tratamos un número hexadecimal, se escribirá el número seguido de "h".
- Cuando tratamos un número decimal, se escribirá el número seguido de "d".
- Cuando tratamos un número binario, se escribirá el número seguido de "b".
- Cuando tratamos un número en ASCII, se describirá como tal.
 Por ejemplo: el carácter X ASCII, puede verse como 58h, 88d o 1011000b, según se necesite describir en el momento. El número 15 ASCII puede describirse como 31h 35h, 49d 53d o 110001d 110101d según el contexto.

Definiciones de palabras utilizadas en la descripción de este capítulo:

Offline: Parametrización que se ha de realizar al visualizador, mediante las opciones de configuración del propio equipo o de aplicaciones software de configuración, previa a la instalación o funcionamiento en red del visualizador.

Online: Cambio de configuración que se puede realizar con el equipo funcionando en red.

XXX o **xxx**: Las secuencias de 'X' se utilizan para indicar caracteres que pueden ser variables, como versiones o fechas.

< >: Entre estos signos se indica una opción que el usuario ha de particularizar conforme al equipo adquirido.

5.1 Protocolo PROFINET

En este manual se describirá el procedimiento para la configuración y puesta en marcha del visualizador con la herramienta de Siemens TIA Portal V13, En caso de utilizar software de otro fabricante, deberán consultar su documentación para realizar el proceso que aquí se describe.

5.1.1 Previo a la configuración

Dado que cada dispositvo Profinet se basa en DNS (Domain Name System) y las convenciones para la denominación de equipos connectados en red, es imprescindible asignar un nombre identificador al visualizador (DeviceName). El DeviceName se asigna al dispositivo mediante una herramienta Profinet que puede ser desde una herramienta de ingeniería como TIA Portal o bien una herramienta independiente.

En nuestros visualizadores se trata de una herramienta independiente, denominada SW67602¹, que se puede descargar gratuitamente desde nuestra web y que permite configurar el DeviceName y otros parámetros de la red Ethernet como direcciones IP, mascaras de red, etc. Generar con los nuevos parámetros el archivo de configuración GSD correspondiente y actualizar el Firmware del visualizador con la nueva configuración.

Veamos en que casos puede ser necesaria o no la utilización de esta herramienta:

1. En la red Profinet solo hay un visualizador de la familia DN-NN

Nuestros visualizadores vienen configurados de fábrica con un DeviceName por defecto, que se corresponde con el modelo del equipo.

Por ejemplo: Si disponemos de un **DN-109 de 4 caracteres una cara** (nuestra referencia DN-109/4S) el **DeviceName** asignado es **dn1x9**. Este nombre de dispositivo contempla todas las opciones de nuestra gama Profinet.

En instalaciones donde hay únicamente un visualizador de la familia DN-NN no es necesario utizar esta herramienta, ya que la mejor opción es descargar el GSD con la configuración por defecto que tenemos disponible en nuestra web y empezar la instalación en TIA Portal, tal y como se describe en el apartado 5.1.4.

2. La red Profinet tiene más de un visualizador de la famila DN-NN

En este caso si se desea instalar más de un visualizador numérico, si que será necesario utilizar está herramienta, ya que los DeviceName asignados por defecto estarán duplicados y deberemos cambiar algunos de ellos para que sean diferentes.

El procedimiento para utilizar la aplicación de configuración SW67602 se describe en el apartado 5.1.3.

_

Se ejecuta en Sistemas Operativos MSWindows (XP.Vista,7,8,10)

5.1.2 Descarga del archivo GSD

En nuestra web, en la página de producto correspondiente a los visualizadores numéricos Profinet se puede encontrar el archivo **GSD** que permite configurar la serie **DN-109**, **DN-119**, **DN-129**, **DN-189** para cualquier nº de dígitos ya sean de simple/doble cara o con la opción color.

El formato de archivo es el siguiente:
GSDML-V2.31-XXXxxx-XXXXXXX-**DN1x9**-XXXXXXX.xml

Una vez descargado podremos proceder a configurar el visualizador con la herramienta de ingeniería correspondiente.

5.1.3 Generación de un archivo GSD personalizado

En los casos que necesitemos evitar la duplicidad de dispositivos con el mismo DeviceName, deberemos utilizar el software SW67602, para modificar los parámetros Profinet, generar el nuevo GSD y actualizar el Firmware del visualizador.

En la página web de los visualizadores Profinet, encontraremos el archivo **FW_DNNN_Vx-xx.zip** que contiene el proyecto de configuración de los visualizadores de la familia DN-NN.

Una vez descomprimido tendremos disponible la carpeta FW_DN1x9_10C.

Una vez instalado el software SW67602, encontraremos la carpeta "Projects" en el directorio de instalación de dicho programa. La carpeta con el proyecto de configuración, la deberemos mover dentro de "Projects".

Una vez realizada esta acción ejecutaremos la aplicación y nos aparecerá la ventana inicial del programa. Seleccionamos "*Open Configuration*", para abrir el proyecto de configuración.



Fig. 3 Abrir proyecto de configuración

Marcamos nuestro proyecto de configuración y pulsamos OK. Seleccionamos la opción "**Set Communication**" y se abrirá una ventana que nos permitirá modificar los parámetros de comunicación.



Fig. 4 Establecer parámetros de comunicación

Modificar únicamente los campos de datos delimitados por los rectángulos discontinuos, ya que la modificación de cualquier otro campo puede provocar un mal funcionamiento del visualizador.

Asignar una dirección IP dentro de los rangos de uso general (Clase A: 1.0.0.0 a 127.0.0.0, Clase B: 128.0.0.0 a 191.255.0.0, Clase C: 192.0.0.0 a 223.255.255.0).

Con los datos de comunicación actualizados a los requerimientos de la instalación, aceptamos los cambios y pulsamos la opción "*PROFINET XML*" para generar un nuevo GSD actualizado.



Asignamos un nombre en el campo de datos, aceptamos y automáticamente se generará el nuevo GSD, que podremos localizar dentro de la carpeta que contiene el proyecto de configuración, que estará ubicada dentro de la carpeta "Projects" en la aplicación.

Como paso final, se deberá actualizar el firmware del visualizador con los nuevos parámetros, para ello seleccionaremos la opción "*Update Device*".

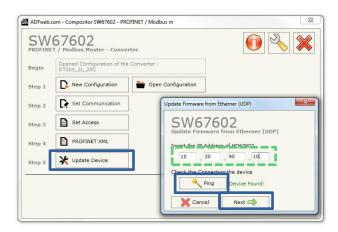


Fig. 6 Actualizar FW Visualizador

La dirección IP que tienen configurada de fábrica nuestros visualizadores es la 10.30.90.10. Si es un equipo nuevo se deberá introducir esta dirección en el campo de datos. El botón "*Ping*" nos permitirá detectar el dispositivo antes de iniciar la actualización. Si encuentra dicho dispositivo nos mostrará el mensaje "*Device Found!*", pulsaremos el botón "*Next*" para continuar con el proceso de actualización. Una vez finalizado el proceso ya tendremos el visualizador preparado para instalarlo con la utilidad TIA Portal o similares.

En caso de no encontrar el dispositivo, cuando se realiza un "*Ping*", nos mostrara el mensaje "*Error!!! Check the IP Address*". Esto puede suceder en equipos ya instalados que trabajan con una IP asignada dinámicamente por el PLC o bien en equipos offline, que por alguna razón se les ha cambiado la dirección IP por defecto. Si se desconoce cual es la IP de un equipo, existen utilidades que muestran los parámetros de comunicación en equipos Profinet conectados en red. Destacamos entre ellas la aplicación "Proneta" de Siemens, que se puede descargar gratuitamente.

Este programa realizará un escaneo de la red y nos mostrará los dispositivos Profinet conectados




Fig. 7 Visualizadores Profinet

5.1.4 Instalación del visualizador en TIA Portal V13

En este apartado se indican los pasos para la integración del visualizador en la red Profinet.

1. Instalar los GSD/s de los visualizadores

En TIA Portal V13, pulsar en la barra de menú, el botón "*Opciones*" y seleccionar "*Administrar archivos de descripción de dispositivos*" (El campo "*ruta de origen*" deberá contener el directorio donde se han guardado los GSDs, para poderlos visualizar).

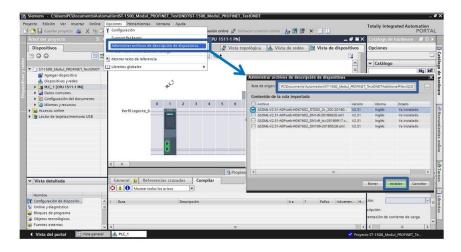


Fig. 8 Instalar el archivo de descripción del dispositivo (GSD)

Marcar los GSDs de los visualizadores, que se incluirán en el proyecto y pulsar el botón "*Instalar*". Esperar a que concluya el proceso de instalación y ya se podrán configurar los dispositivos en los siguientes pasos.

2. Agregar los visualizadores al proyecto

Pulsar el botón "*Dispositivos y redes*" (1), seguidamente de la lista desplegable de la sección "*Catalogo de hardware*", desplegar "*Otros dispositivos de campo*" (2), seleccionar el modulo "*serial*" y en el campo "*Versión*" (3) escoger el GSD del visualizador que se desea incluir en el proyecto. Arrastrar el modulo serial a la ventana Vista de redes.

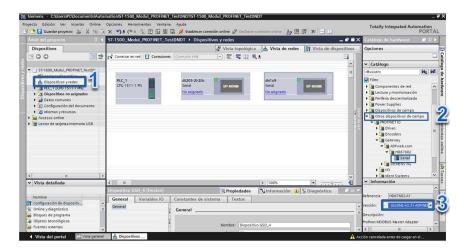


Fig. 9 Agregar visualizadores al proyecto

3. Definir la red Profinet entre visualizadores y PLC

Conectar los visualizadores al PLC, uniendo con la conexión de cable Ethernet, el puerto del PLC con los puertos de los visualizadores.

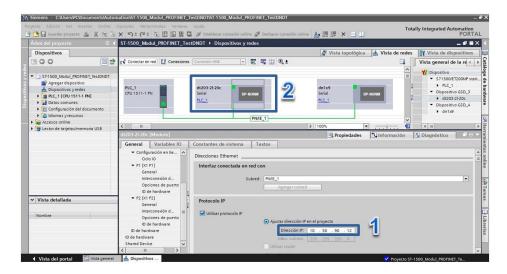


Fig. 10 Definir la connexión de los visualizadores con el PLC

Seleccionar cada uno de los modulos de los visualizares incluidos en el proyecto, y asignarles la IP (1), que tendrán en la red Profinet. Haciendo *doble click* en un determinado visualizador, se accederá a la *vista de dispositivo*.

4. Asignar el espacio de direcciones E/S de los visualizadores

En la vista de dispositivo, validar que el nombre de la etiqueta (1), se corresponde con el "DeviceName" asignado al dispositivo (TIA Portal, para evitar la duplicidad de los nombres, añade el sufijo _1,2,..n. Si fuera necesario, corregir el nombre para que coincida con el del dispositivo).

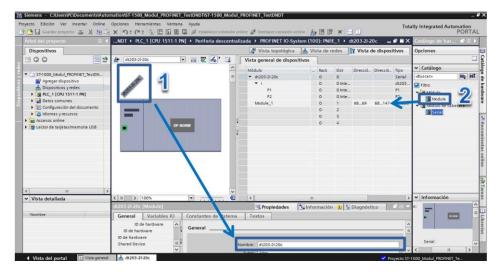


Fig. 11 Asignar el rango de direcciones E/S de los dispositivos

Para asignar el rango de direcciones de entrada/salida del PLC con el visualizador, arrastrar "Module" a los campos de dirección del slot 1 del modulo y fijar la dirección de inicio de entrada y de salida para definir el rango de direcciones de trabajo.

En los visualizadores númericos se reservará un rango de 20 direcciones de salida en el PLC. Para las direcciones de entrada, se reservan 2 bytes, para devolver información de control en futuras actualizaciones del producto (actualmente no se retorna ningún dato).

5. Compilar y cargar el proyecto en el PLC

Con todos los elementos agregados y configurados, compilamos el proyecto, mediante el botón "*Compilar*" (1). Una vez comprobado que no hay errores de compilación se cargará la configuración en el PLC, mediante el botón "*Carga en dispositivo*" (2).

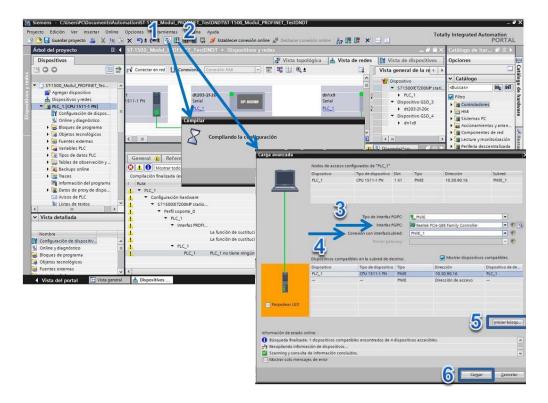


Fig. 12 Compilación y carga de la configuración en el PLC

En la ventana de "*Carga avanzada*", seleccionar la tarjeta de red del ordenador en el campo "*Interfaz PG/PC*" (3) y establecer en el campo "*Conexión con interfaz/subred*" (4) el identificador de la red Profinet (PN/IE_1en este ejemplo, ver Fig. 10).

Pulsar "Iniciar búsqueda" (5), para que detecte el PLC y mediante el botón "Cargar" (6) se iniciará la programación del PLC.

5.2 Operativa de trabajo

Como se ha citado anteriormente, este visualizador puede trabajar con tipos de datos numéricos y en formato texto (ASCII). Si se trabaja en ASCII hay disponibles comandos de control que permiten poner un dato en parpadeo y cambiar el color del digito en visualizadores con esta opción. Vamos a detallar como se configura y se opera en cada uno de los modos de trabajo.

5.2.1 Tipo de dato númerico

Disponemos de tipo FLOAT y WORD (con signo y sin signo).

En el formato **FLOAT** se deberán enviar 6 bytes. Los 4 primeros corresponden al valor del dato, y los dos últimos a la posición del punto decimal, codificado conforme a la Tabla 1.

	Dato			Punto D	Decimal
B0 (MSB)	B1	B2	B3 (LSB)	B4 (MSB)	B5 (LSB)

En el formato WORD se enviaran únicamente los 2 bytes del dato.

Dato		
B0 (MSB)	B1(LSB)	

Para trabajar con los diferentes tipos numéricos, seguiremos los siguientes pasos.

1. Configuración de los parámetros del visualizador

Mediante las teclas del equipo entramos a menú y ajustamos el parámetro 1 conforme al tipo de dato que se desea trabajar.

Parametro	Valor	Tipo
1.	01	FLOAT con signo
	02	FLOAT sin signo
	03	WORD con signo
	04	WORD sin signo

El parámetro 2 deberá estar configurado con el valor "10" (PROFINET)

Si se desea establecer un tiempo para que el equipo señalize que no se han recibido datos, configurar el parámetro 3 conforme a los valores de la tabla del apartado 4.2.2.3.

En los visualizadores que dispongan de la opción color ver apartado 4.2.2.4 para la configuración del color de los dígitos.

2. Envio de valores numéricos por red Profinet

El bloque de datos máximo será de 6 bytes si se trabaja con el tipo Float, o bien utilizaremos B0 y B1 si trabajamos con el tipo Word.

La estructura de la trama es la siguiente:

%QBx	%QBx+1	%QBx+2	%QBx+3	%QBx+4	%QBx+5
B0	B1	B2	B3	B4	B5

Siendo %QBx, la primera dirección de salida del PLC con la que hemos configurado el modulo del visualizador y %QBx+1,...,%QBx+3 la dirección de los bytes sucesivos.

B0,..,B5 Son los datos contenidos en dichas direcciones, donde:

En el tipo **FLOAT**:

B0: Byte de mayor peso del valor numérico (MSB)

B1 y B2: Bytes del valor numérico.

B3: Byte de menor peso del valor numérico (LSB)

B4: Byte de mayor peso de la posición del punto decimal (MSB)

B5: Byte de menor peso de la posición del punto decimal (LSB)

B4B5	Pos. Punto Decimal
01h	0.00000000
02h	00.00000
04h	000000.000
08h	0000.0000
10h	0000.00000
11h	000.000000
12h	00.000000
14h	0.00000000

Tabla 1 Codificación posición punto decimal

En el tipo WORD:

B0: Byte de mayor peso del valor numérico (MSB)

B1: Byte de menor peso del valor numérico (LSB)

Ejemplo: En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos para visualizar valores númericos con diferentes tipos de datos, con el rango de direcciones definido en la Fig. 11.

Tipo				Valor Visualizado			
	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	12,34
FLOAT	00h	00h	04h	D2h	00h	02h	12,34
Con signo	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	EC7 0
	FFh	FFh	E9h	D2h	00h	01h	-567,8
	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	45678
FLOAT	00h	00h	B2h	6Eh	00h	00h	43076
Sin signo	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	00.000
	00h	01h	86h	9Fh	00h	04h	99,999
	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	-600
WORD	FDh	A8h					-600
Con signo	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	1525
	05h	F5h					1525
WORD	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	COEOE
Sin signo	F4	3D					62525

5.2.2 Tipo de dato ASCII

En este modo se enviará el valor numérico en codigo ASCII. Una ventaja de este modo es que permite enviar comandos de control, para poner en intermitencia un determinado valor, así como seleccionar el color de los digitos en los visualizadores con opción color.

En el formato **ASCII** se enviarán tantos bytes como dígitos tengamos en el visualizador más los comandos de control que se utilicen, hasta un máximo de 20 bytes que es límite del buffer interno asignado.

En este modo, el primer byte de la trama profinet se corresponde con el digito más a la derecha del visualizador. Asi pues la secuencia de bytes se representará en los dígitos, en este orden:

	Trar	na Profinet		Valor Visualizado	
%QBx	%QBx+1	%QBx+2		%QBx+n	Dn D2 D4 D0
D0	D1	D2		Dn	DnD2,D1,D0

1. Configuración de los parámetros del visualizador

Mediante las teclas del equipo entramos a menú y configuraremos el parámetro 1, con el valor 05.

Los parámetros restantes se configurarán conforme al apartado 5.2.1

2. Envío de la secuencia de caracteres del mensaje por red Profinet

El valor numérico de cada digito se codificará en ASCII y se enviará en la secuencia citada anteriormente. Dentro de los caracteres válidos se contemplan algunos caracteres alfanuméricos que se pueden representar en dígitos de 7 segmentos. Los caracteres válidos aceptados por el visualizador son los siguientes:

Carácter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	b
HEX	30h	31h	32h	33h	34h	35h	36h	37h	38h	39h	41h	42h
DEC	48d	49d	50d	51d	52d	53d	54d	55d	56d	57d	65d	66d
Carácter	C	С	d	E	F	н	h	i i	J	L	n	0
HEX	43h	63h	64h	45h	46h	48h	68h	69h	4A h	4C h	6Eh	6Fh
DEC	67d	99d	100 d	69d	70d	72d	104 d	105 d	74d	76d	110 d	111 d
Carácter	Р	r	U	u								
HEX	50h	72h	55h	75h	20h	2C h	2Eh	2Dh	16h	27h	28h	
DEC	80d	114d	85d	117 d	32d	44d	46d	45d	22d	39d	40d	

Aparte se dispone de comandos de control que permiten iniciar y finalizar el parpadeo de uno o más caracteres, así como en visualizadores con opción color establecer el color del visualizador.

<u>Inicio de caracteres en parpadeo</u> (se debe indicar antes del primer carácter en parpadeo)

Fin de caracteres en parpadeo (se debe indicar después del último carácter en parpadeo)

Visualizadores con opción color

58h+30hDigitos en color rojo58h+31hDigitos en color verde58h+32hDigitos en color Amarillo

Ejemplo: En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos combinando valores numéricos en formato ASCII y comandos de control (asumiendo el rango de direcciones definido en la Fig. 11)

	Trama a enviar								
								Visualizado	
%QB68	%QB69	%QB70	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	%QB74	89,572 ⁽¹⁾	
32h	37h	35h	2Eh	39h	38h			09,572(1)	
08h	30h	31h	2Eh	37h	36h	2Dh	09h	-67.10 ⁽²⁾	
33h	32h	36h	34h	2Eh	36h			6,4623	
33h	32h	36h	34h	2Eh	36h	58h	31h	6,4623 ⁽³⁾	

- (1) En equipos monocromo o de color con el color rojo configurado por defecto
- (2) Valor mostrado en parpadeo
- (3) Configurando el color de los dígitos con el comando de control

5.2.3 Control automático de color (opción color)

Mediante los parámetros de configuración de color podemos definir rangos de valores asociados a un determinado color (rojo,verde y amarillo). De este modo, cuando el valor actual se encuentre dentro de un rango definido se mostrará en el color especificado.

Como se ha comentado en el apartado 4.2.2.4, se utilizan dos bits internos r1 y r2 que actúan como activadores de un determinado color. Cada uno de estos bits utiliza dos parámetros de control B,C para r1 y D,E para r2. Los parámetros B y D definen la condición de activación de los bits internos para r1 y r2 respectivamente, mientras que los parámetros C y D especifican el valor de activación de estos bits.

En el citado apartado, se especifica con detalle los valores de configuración para cada parámetro.

Veamos un **ejemplo**, para la programación de un semáforo sencillo, donde se especifican las siguientes condiciones:

Valores ≤250 Digitos en Verde 250< Valores ≤ 500 Digitos en Amarillo Valores >500 Digitos en Rojo

No se establecen tiempos de retardo ni histéresis.

Una de las posibles configuraciones de parámetros seria la siguiente:

Parámetro	Valor
В	00
С	250
D	00
Е	500
nr	Verde
r1	Amarillo
r2	Amarillo
r3	roio

Valores ≤250	250 <valores 500<="" th="" ≤=""><th>Valores>500</th></valores>	Valores>500
Color (nr)	Color (r1)	Color (r3)
r1=r2=OFF	r1 =ON r2=OFF	r1=r2=ON

5.2.4 **LEDs de estatus**

Para la depuración de problemas en la comunicación Profinet, el equipo dispone de indicadores de estatus, que señalizan problemas con IPs duplicadas, DeviceNames repetidos, o bien problemas en los ARs entre controlador y dispositivos en red.

En la siguiente tabla se describe el significado de los diferentes LEDs

LED	SIGNIFICADO
BF (Fallo de bus)	ON: La conexión Ethernet es defectuosa; la dirección IP està duplicada en la red; El DeviceName està duplicado en la red; No se ha definido la IP Parpadeo: Al menos un AR configurado ya no està en la comunicación. OFF: No hay errores.
SF (Error de grupo)	ON: Al menos hay un AR que no està en la comunicación. OFF: No hay errores.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Tetralec Electronica Industrial S.L. c/ Severo Ochoa, 80 Polígono Industrial Font del Radium 08403 Granollers

Como constructor del equipo de la marca LARTET:

Modelo: DN-109NN en todas sus versiones. Modelo: DN-119NN en todas sus versiones. Modelo: DN-129NN en todas sus versiones. Modelo: DN-189NN en todas sus versiones.

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el mencionado producto cumple con la directivas Europeas siguientes:

Directiva: 2014/35/UE Directiva de baja tensión.

Norma UNE-EN60204-1:2007/A1:2009 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las màquinas.

Directiva: EMC 2014/30 UE Directiva de compatibilidad electromagnética. UNE-EN 61000-6-2:2006 Normas genéricas. Inmunidad en entornos Industriales.

UNE-EN 61000-4-4:2013 Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.

UNE-EN 61000-4-2:2010 Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.

Directiva 2011/65/UE: Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Granollers, 18 de enero de 2019